


Sechskantschraube
M16x60



Hinweisschild
130x205 mm

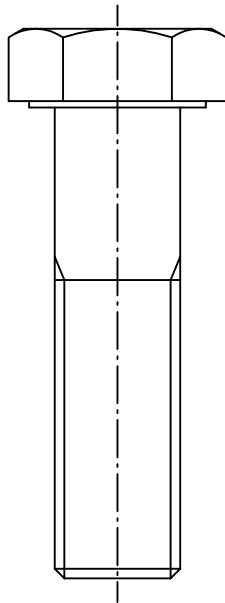

MEIER GUSS
Bedienungs- u. Wartungsanleitung
für Kabel-Schachtabdeckungen 70/144, tagwasserdicht
mit Traverse und Sicherheitsverschraubung (M16)

Folgende Wartungsarbeiten sind mindestens einmal jährlich durchzuführen.

Öffnen: Verschraubungen (5) durch Linksdrehung lösen und herausnehmen, Deckel (2) ausheben und Traverse (6) entnehmen.

Wartung: Verschraubungen (5) reinigen, prüfen und fetten. Fett z.B. RIX 250 Velite Allroundpaste, der F6 DKS Spezialschmierstoffe oder gleichwertig. Auflageflächen von Rahmen (1), Deckel (2) und Traverse (6) gründlich säubern. Anschließend Abdichtung (3) sowie Dicht-ring (4) unter dem Schraubenkopf prüfen und ggf. auswechseln. Dichtflächen (7) reinigen und durch Auftragen eines Fettfilms (z.B. Aralub HLP2 oder gleichwertig) auf das Verschließen der Abdeckung vorbereiten.

Verschließen: Traverse (6) mit Dichtkanten nach oben einlegen. (Traverse muss oben bündig im Rahmen liegen). Achtung, Traverse nicht mit dem Hammer einschlagen! Verschraubungen (5) kreuzweise mit 100Nm anziehen. Je nach Verkehrsbeanspruchung regelmäßig mit 100Nm nachziehen, um die Tagwasserdichtheit zu gewährleisten.

Hinweis: Auch während der Bauphase sind die Abdeckungen unbedingt zu verschließen und zu verschrauben. Für die Wartung wird die Verwendung eines ServicePacks empfohlen, welches zu erhalten ist unter:
Telefon +49 (0) 571 918220 / Telefax +49 (0) 571 918235 / Email info@meierguss.de

Detail Sicherheitsverschraubung




Detail Schachtabdeckung 70/144






MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG, 32369 Rahden

Unterlegscheibe
17,0 mm



Schraubensicherung
M16



 MEIER GUSS Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG Auf der Welle 5-7, 32369 Rahden				Güteüberwachung / Schutzrechte :		Maßstab : 1:1		Gewicht :														
						Werkstoff :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gez.</td> <td>02.02.17</td> <td>EO</td> </tr> <tr> <td>Bearb.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Norm</td> </tr> </tbody> </table>					Datum	Name	Gez.	02.02.17	EO	Bearb.	-	-	Gepr.			Norm			Bez. : Service Pack für Kabelschachtabdeckungen tagwasserdicht, 1440/700,			
					Datum	Name																
				Gez.	02.02.17	EO																
				Bearb.	-	-																
				Gepr.																		
Norm																						
Zg. - Nr. : 100680				Blatt -																		
K / L - Zg. : -				Bl BI																		
Revis.		Änderungen		Datum		Name		Dateiname														